

## CGH Corredeira do Capote

Nível de Água Operacional	Cota "m"
NA Normal	782,38
NA Máximo Maximorum	783,85
NA já Atingido	783,38
NA Atual	782,07



## CGH São José

Nível de Água Operacional	Cota "m"
NA Normal	724,00
NA Máximo Maximorum	725,50
NA já Atingido	725,50
NA Atual	724,09



## CGH Salto da Barra

Nível de Água Operacional	Cota "m"
NA Normal	714,46
NA Máximo Maximorum	715,98
NA já Atingido	716,98
NA Atual	714,55



## PCH Cachoeira Poço Preto I

Nível de Água Operacional	Cota "m"
NA Normal	556,40
NA Máximo Maximorum	561,98
NA já Atingido	557,74
NA Atual	556,48




## CGH Santa Maria

Nível de Água Operacional	Cota "m"
NA Normal	670,15
NA Máximo Maximorum	671,51
NA já Atingido	671,14
NA Atual	669,90



## PCH Cachoeira Poço Preto II

Nível de Água Operacional	Cota "m"
NA Normal	528,70
NA Máximo Maximorum	533,87
NA já Atingido	530,80
NA Atual	528,70

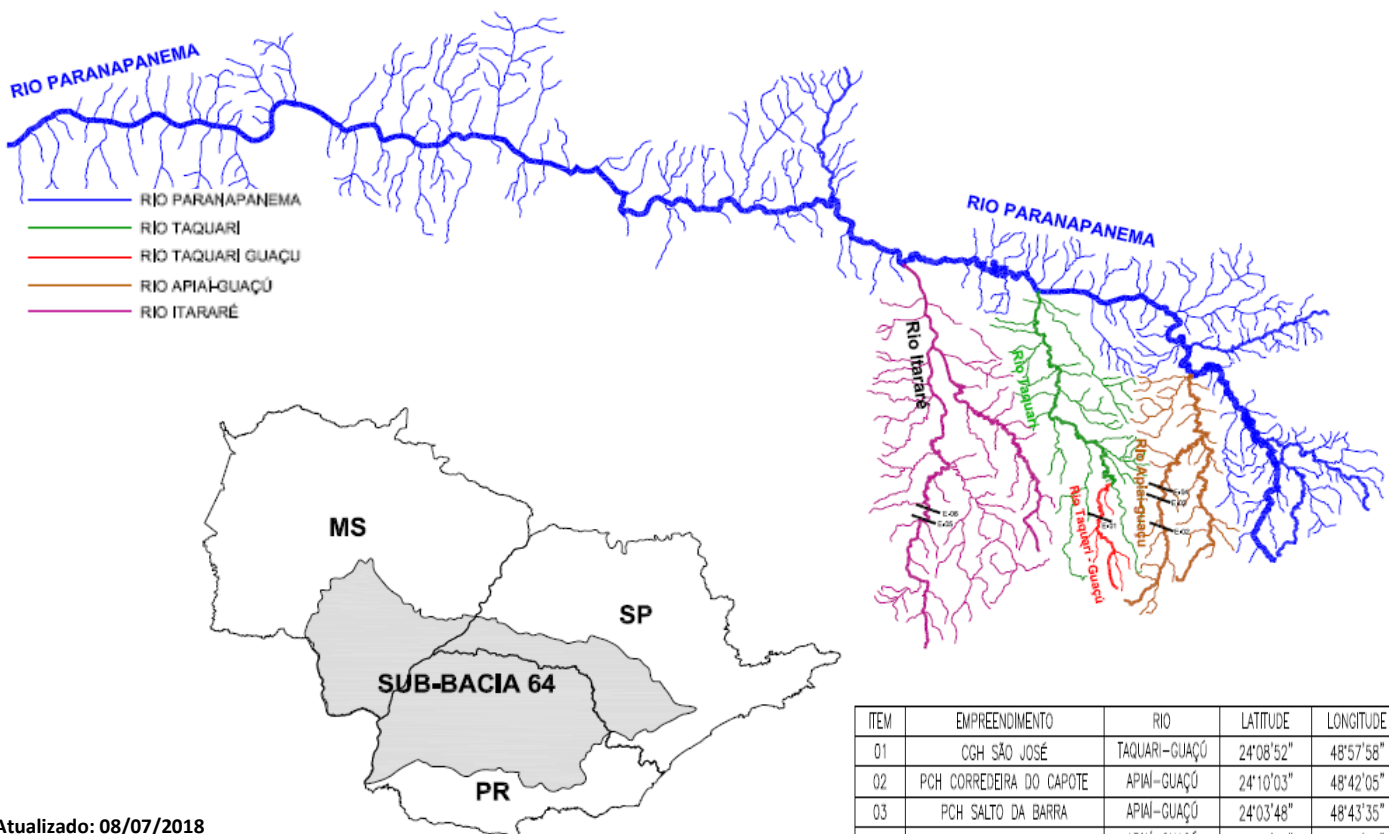

- Os dados acima buscam informar a sociedade em referencia aos níveis de água em que os empreendimentos estão operando e onde estão localizados.
- Lei 12.334/2010 impôs obrigações no que diz respeito a gestão de risco e dano potencial associado à existência do reservatório;
- A Lei 12.334/2010 estabeleceu a Política Nacional de Segurança de Barragens e criou o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens.
- A segurança de barragens é constituída por atividades de engenharia com o propósito de manter o estado da arte para a qual a barragem foi projetada, em nossos casos, geração de energia elétrica;
- As barragens da Maringá Ferro-Liga S.A., cumprem o que determina a legislação vigente, possuem “Plano de Ação de Emergência” – PAE, estes implementados em 24/04/2014.
- Periodicamente especialistas avaliam o estado de conservação dos empreendimentos, onde atestam que as barragens são estáveis e seguras, em bom estado de conservação.
- Em caso de emergência, comunique:
  - Maringá Ferro-Liga S.A. – 15 3524 9736 ou 15 3524 9700
  - Defesa Civil – 15 3521 5501 ou 199
  - Corpo de Bombeiros – 193